

## 維持管理情報

令和 6年 7月 21日 現在

ごみ搬入量(t/日)
0.00

ごみ処理量(t/日)	
1号炉	52.08
2号炉	52.08


環境計測結果 (O <sub>2</sub> 12%換算値・1時間平均値、一酸化炭素のみ4時間平均値)						
	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)	窒素酸化物 (ppm)	一酸化炭素 (ppm)	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)
1号炉	0	14	114	61	3	0.037
2号炉	0	17	114	55	4	0.037
基準値	0.01以下	50以下	200以下	100以下	30以下	0.1以下

※1 ダイオキシン類測定日: 1号炉 令和6年3月 2号炉 令和6年3月

※2 水銀の排出基準値は50以下(μg/m<sup>3</sup>N) 水銀測定日: 令和6年3月 1号炉 1.2 2号炉 2.3

維持補修情報	
	内 容
1号炉	運転中
2号炉	運転中
その他設備	なし

### 処理不適物の事例(参考)

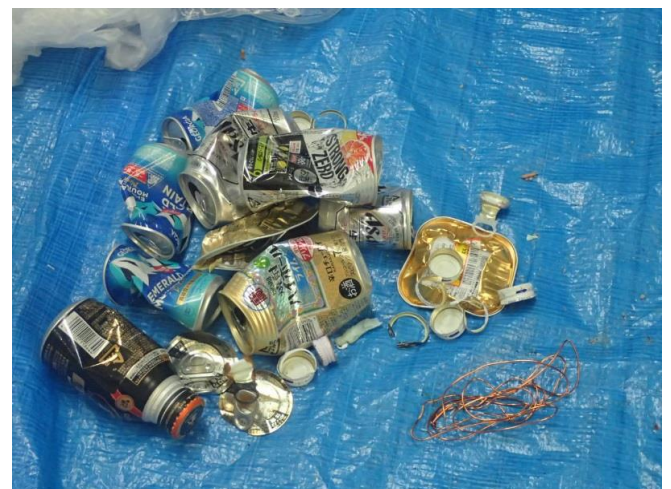

## 維持管理情報(2)

令和 6年 7月 21日 現在

過去の環境計測結果 (O <sub>2</sub> 12%換算値・1時間平均値、一酸化炭素のみ4時間平均値)								
日付	ごみ搬入量 (t/日)		ごみ処理量 (t/日)	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)	窒素酸化物 (ppm)	一酸化炭素 (ppm)
7月2日	93.94	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	44.95	0	14	124	56	5
7月3日	40.78	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	50.63	0	17	129	47	3
7月4日	77.18	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	16.23	0	11	119	53	4
7月5日	96.9	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0
7月6日	30.91	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0
7月7日	12.22	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0
7月8日	126.39	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0
7月9日	102.96	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0
7月10日	45.53	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	0.00	0	0	0	0	0
7月11日	59.52	1号炉	0.00	0	0	0	0	0
		2号炉	10.79	0	18	102	43	6
7月12日	93.15	1号炉	34.35	0	16	111	63	10
		2号炉	51.46	0	20	121	51	5
7月13日	32.18	1号炉	48.21	0	18	113	59	4
		2号炉	50.98	0	18	113	44	5
7月14日	0	1号炉	49.12	0	19	123	56	4
		2号炉	50.25	0	21	114	55	7
7月15日	102.04	1号炉	49.97	0	20	117	54	7
		2号炉	49.45	0	18	124	46	4
7月16日	99.63	1号炉	51.17	0	18	112	57	4
		2号炉	51.23	0	15	124	53	4
7月17日	45.93	1号炉	52.09	0	13	114	64	3
		2号炉	52.08	0	15	116	48	2
7月18日	72.19	1号炉	52.58	0	16	114	55	3
		2号炉	52.12	0	23	124	55	5
7月19日	98.36	1号炉	51.01	0	17	112	53	3
		2号炉	49.37	0	12	121	56	2
7月20日	30.54	1号炉	51.45	0	24	119	59	5
		2号炉	51.17	0	15	116	53	4
7月21日	0	1号炉	52.08	0	14	114	61	3
		2号炉	52.08	0	17	114	55	4