

## 維持管理情報

平成30年11月13日 現在

ごみ搬入量(t/日)
107.19


ごみ処理量(t/日)	
1号炉	48.27
2号炉	48.68

環境計測結果 (O <sub>2</sub> 12%換算値・1時間平均値、一酸化炭素のみ4時間平均値)						
	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)	窒素酸化物 (ppm)	一酸化炭素 (ppm)	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)
1号炉	0	8	104	50	0	0.022
2号炉	0	15	108	54	0	0.019
基準値	0.01以下	35以下	200以下	100以下	30以下	0.1以下

※ダイオキシン類測定E 1号炉 平成30年9月 2号炉 平成30年9月

維持補修情報	
	内 容
1号炉	運転中
2号炉	運転中
その他設備	なし

### 処理不適物の事例(参考)

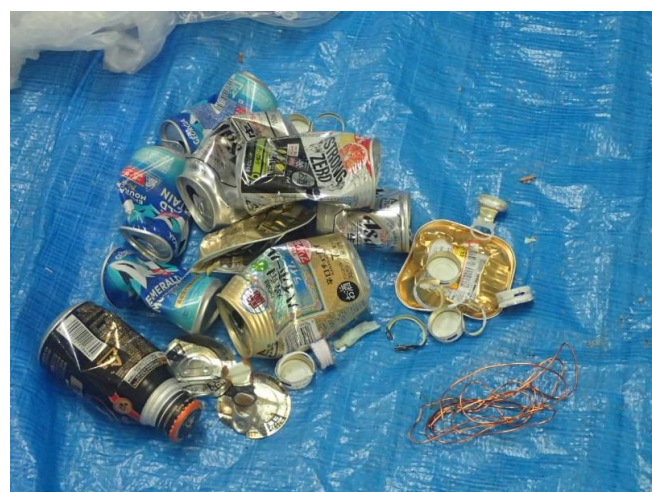

## 維持管理情報(2)

平成30年11月13日 現在

過去の環境計測結果 (O <sub>2</sub> 12%換算値・1時間平均値、一酸化炭素のみ4時間平均値)								
日付	ごみ搬入量 (t/日)		ごみ処理量 (t/日)	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	硫黄酸化物 (ppm)	塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)	窒素酸化物 (ppm)	一酸化炭素 (ppm)
10月30日	99.76	1号炉	48.37	0	9	108	54	0
		2号炉	48.08	0	11	103	56	0
10月31日	50.17	1号炉	48.75	0	6	103	59	0
		2号炉	48.58	0	8	100	57	1
11月1日	81.62	1号炉	48.46	0	6	113	54	0
		2号炉	48.66	0	9	121	51	0
11月2日	109.11	1号炉	48.25	0	10	120	54	0
		2号炉	48.41	0	13	125	60	0
11月3日	20.74	1号炉	48.63	0	15	124	55	0
		2号炉	48.55	0	12	112	54	1
11月4日	0	1号炉	49.07	0	9	112	65	0
		2号炉	48.93	0	9	104	52	0
11月5日	131.02	1号炉	48.43	0	8	113	58	0
		2号炉	48.61	0	11	115	49	0
11月6日	108.17	1号炉	48.63	0	10	106	51	0
		2号炉	48.53	0	12	102	51	0
11月7日	58.24	1号炉	48.07	0	8	102	54	0
		2号炉	48.21	0	8	103	47	0
11月8日	73.36	1号炉	48.43	0	7	111	57	0
		2号炉	48.48	0	9	104	50	0
11月9日	104.16	1号炉	48.06	0	14	110	52	0
		2号炉	47.31	0	35	119	51	0
11月10日	33.22	1号炉	48.16	0	11	140	55	0
		2号炉	48.26	0	16	120	63	1
11月11日	0	1号炉	49.00	0	8	103	58	0
		2号炉	48.99	0	9	114	50	0
11月12日	131.42	1号炉	48.50	0	7	114	51	0
		2号炉	48.51	0	10	116	54	0
11月13日	107.19	1号炉	48.50	0	8	104	50	0
		2号炉	48.51	0	15	108	54	0